

Kom igång med Manager


Välkommen som CheckPoint Manager-användare!

Så här kommer du igång:

1. Sök efter "CheckPoint Manager" i App Store (Apple) eller Google Play (Android) och hämta appen till din mobil.
2. Ditt personliga användarnamn och lösenord skickas till dig på sms så att du kan logga in och börja använda CheckPoint.


Larm och korrigerande åtgärder

Bekräfta obekräftade larm:

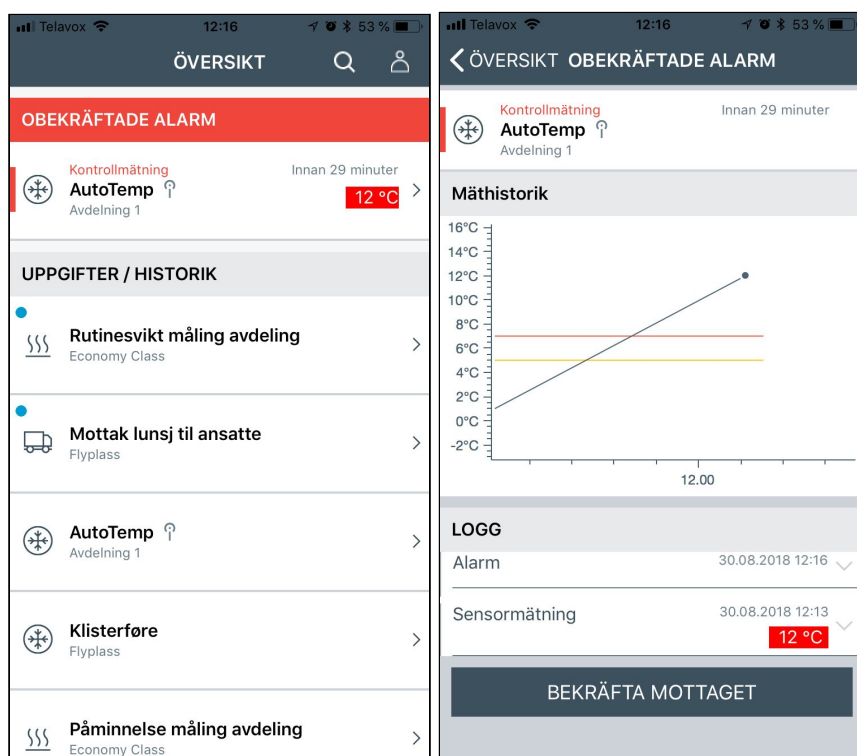

- Logga in i Manager-appen.
- Här finner du information om larmen, och eventuell rutinbortfall eller avvikelse som har uppstått.
- Bekräfta att larmen är mottagna
- Avvikelsen läggs då in i listan över korrigerande åtgärder.

Välj korrigerande åtgärder:

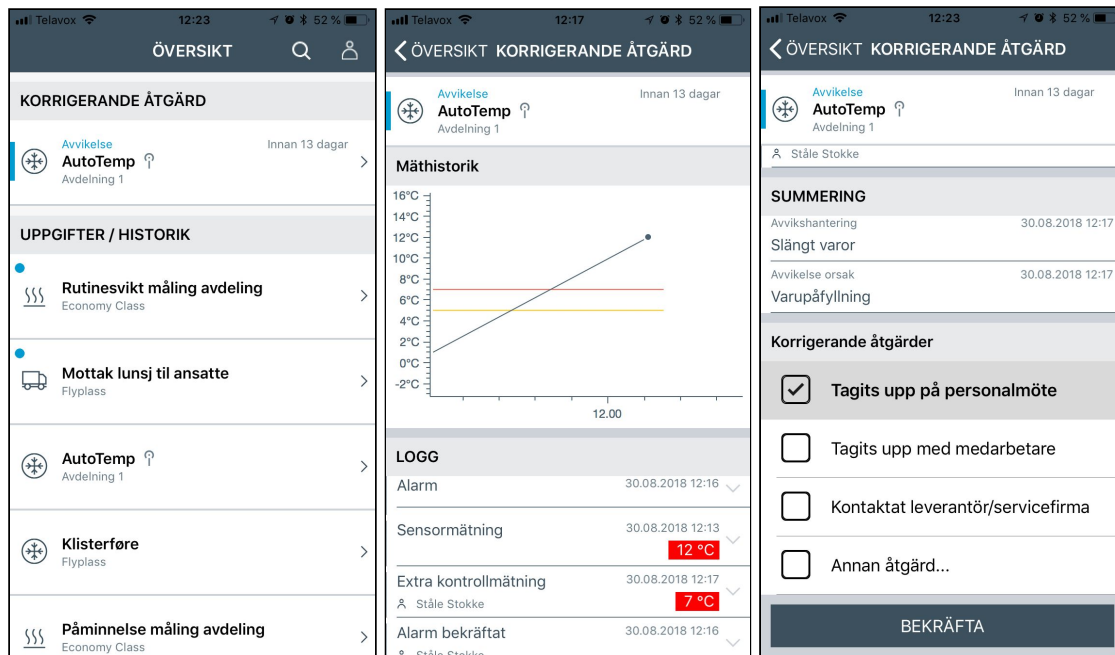

- Välj från listan med korrigerande åtgärder.
- Loggen visar vad som har gjorts med den valda uppgiften, som antal mätningar och aktivitet runt varuhantering och avvikelshantering.
- Välj vilka korrigerande åtgärder som gjorts på Manager-nivå
- Bekräfta.

Uppgiftslista och historik i Manager

The image displays two screenshots from a mobile application. The left screenshot, titled 'ÖVERSIKT', shows a task list for 'Avdelning 1' with a filter. It lists tasks such as 'Alarm rutinesvikt måling 2' with due dates 'Idag' and 'Innan 4 dagar'. The right screenshot, titled 'DETALJER', shows the history for a 'Kyl' (Refrigeration) task at 'Stasjon'. It lists several 'Kontrollmätning' (Control measurements) with dates and times, and their corresponding temperatures: 2 °C, 9 °C, 9 °C, and 3 °C. The history also includes 'Corrective action', 'Deviation handling', and 'Deviation cause' entries.

Task/Event	Date/Time	Temperature
Kontrollmätning	30.08.2018 10:58	2 °C
Kontrollmätning	30.08.2018 10:57	9 °C
Kontrollmätning	30.08.2018 10:57	9 °C
Kontrollmätning	30.08.2018 10:57	3 °C

- Mätning/uppgifter med blå prick har inte utförts ännu.
- Mätning/uppgifter med gul prick är extramätningar som inte har utförts ännu.
- Mätning/uppgifter utan prick har redan utförts. Väljer du en så får du se information och all historik.